



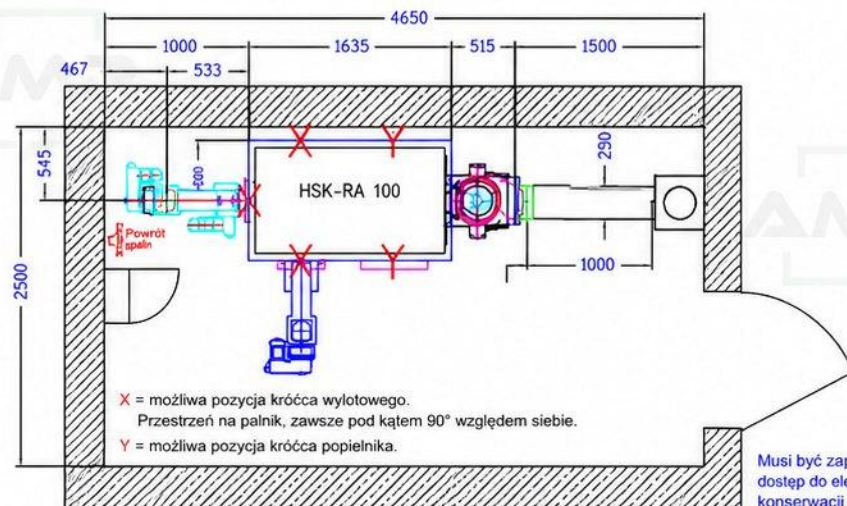

Musi być zapewniony swobodny dostęp do elementów obsługowych, konserwacji i czyszczenia.

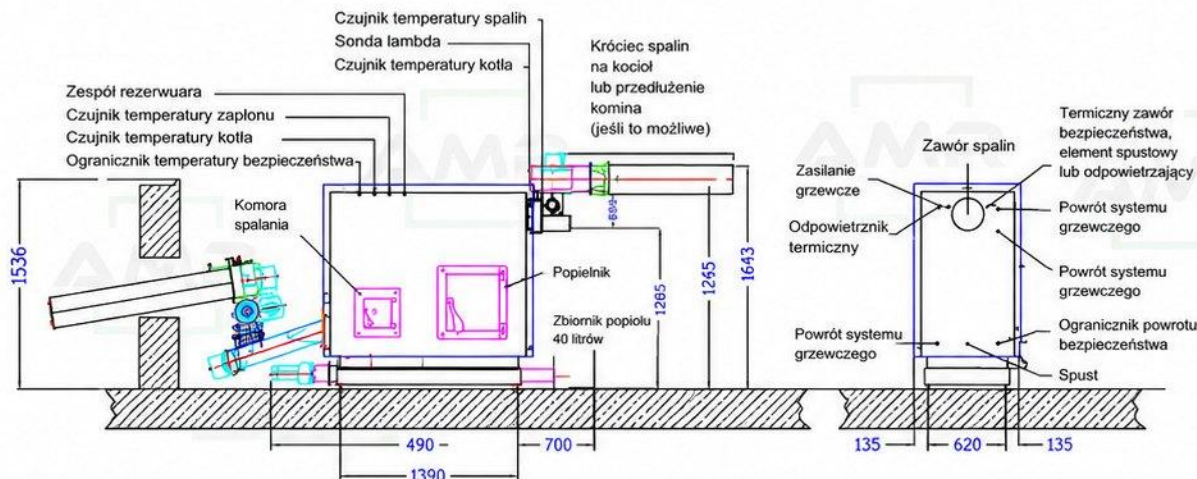

Kocioł powinien być dostępny z trzech stron, króciec wylotowy nie powinien ograniczać przestrzeni przewczej, wysokości pomieszczenia ani pozycji multicyklonu* zgodnie z zaleceniami konsultanta Heizomat-a w zakresie techniki spalania.

Punkty podłączenia niezbędne do potencjalnej kompensacji na kotłach grzewczych są opisane w załączonej instrukcji. Montaż równoważenia potencjałów i montaż odłącznika cząstek stałych*.

Zmiany techniczne, które służą dalszemu rozwojowi, pozostają zastrzeżone.

*Wyposażenie specjalne zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów krajowych.

Dane elektryczne Kocioł do 101 kW

Zasilanie	400 V / 3N PE Wtyczka CEE 16A
Zabezpieczenie	C 16A
Wyłącznik różnicowoprądowy	Typ A IΔN 30mA

Dane techniczne HSK-RA 100 z separatorem cząstek stałych

Szerokość wsunięcia (mm)	925
Długość wsunięcia (mm)	2120
Wysokość wsunięcia (mm)	1486
Szerokość z izolacją (mm)	925
Długość z izolacją (mm)	1635
Długość z izolacją i separatorem cząstek stałych (mm)	2091
Wysokość z izolacją (mm)	1536
Zawartość wody (l)	360
Masa (kg)	1470
Powierzchnia wymiany ciepła (m ²)	10,50
Moc cieplna (kW)	0-96
Moc znamionowa (kW)	96
CO ₂ (%)	10,0
Sprawność (%)	>90
Masa spalin (kg/s)	0,085000
Temperatura spalin (°C)	180
Wymagany ciąg kominowy (Pa)	15
Wymagany ciąg podciśnieniowy (Pa)	10
Wymagany opór systemu po stronie wody 10K (mbar)	15,90
Maks. ciśnienie robocze (bar)	3
Zasilanie systemu (cale)	1 1/2
Powrót systemu (cale)	1 1/2
Zawór bezpieczeństwa (cale)	1
Zawór bezpieczeństwa (cale)	1
Przyłącze napełniania (cale)	1/2
Zawór spustowy (cale)	1/2
Rura spalinowa Ø (mm)	250
Min. przekrój wylotu (cm ²)	250
Wymagany minimalny strumień objętości dla powrotu 15K (m ³ /h)	1,91



Dane techniczne separatora cząstek stałych

Kocioł na biomasę EF185, elektrostatyczny	2x 1m RR250
---	----------------

Heizomat

Heizomat GmbH, producent kotłów i systemów energetycznych
Maicha 21 · 91710 Gunzenhausen · Tel. 09836/9707-0

Stan na 01.07.2017

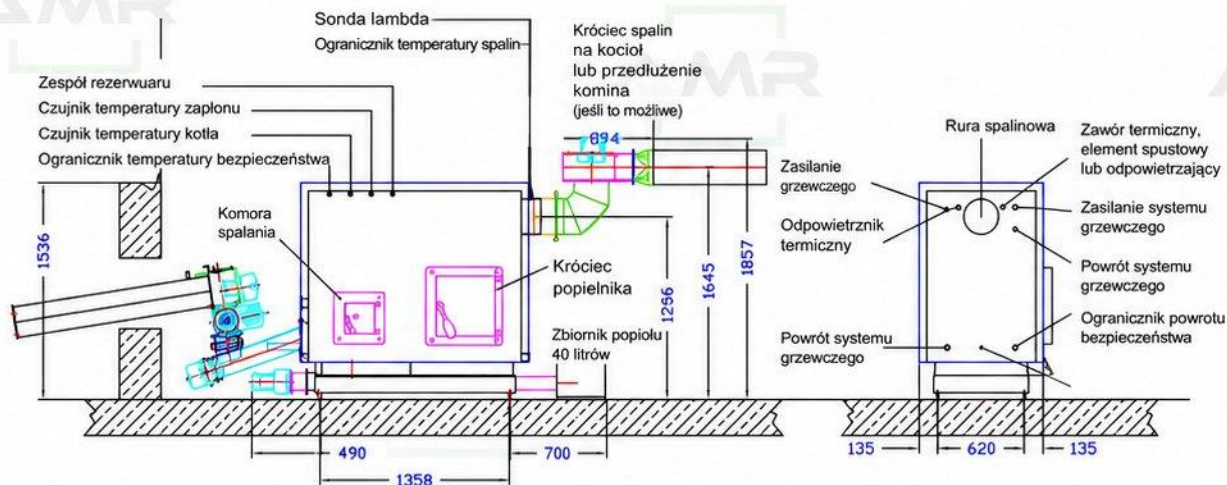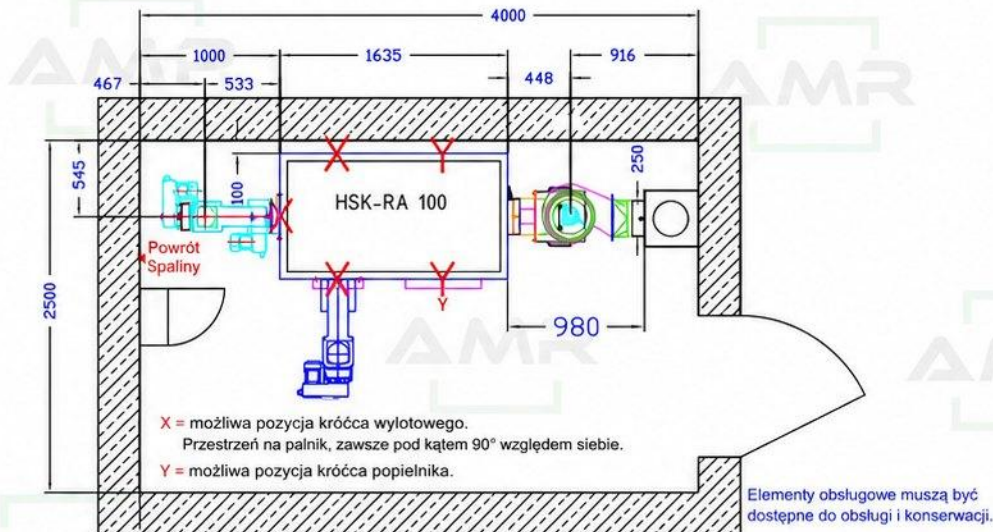

Kocioł powinien być dostępny z trzech stron; króciec wylotowy nie powinien ograniczać przestrzeni przewczej, wysokości pomieszczenia ani pozycji multicyklonu* zgodnie z zaleceniami konsultanta Heizomat-a w zakresie techniki spalania. Punkty podłączenia niezbędne do potencjalnej kompensacji na kotłach grzewczym są opisane w załączonej instrukcji *Montaż równoważenia potencjałów i montaż odłącznika cząstek stałych**.

Zmiany techniczne, które służą dalszemu rozwojowi, pozostają zastrzeżone.

*Wyposażenie specjalne zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów krajowych.

Dane techniczne HSK-RA 100 bez separatora cząstek stałych

Szerokość wniesienia (mm)	925
Długość wniesienia (mm)	1767
Wysokość wniesienia (mm)	1486
Szerokość z izolacją (mm)	925
Długość z izolacją (mm)	1635
Wysokość z izolacją (mm)	1536
Zawartość wody (l)	360
Masa (kg)	1470
Powierzchnia wymiany ciepła (m ²)	10,50
Moc cieplna (kW)	0-96
Moc znamionowa (kW)	96
CO ₂ (%)	10,0
Sprawność (%)	>90
Masa spalin (kg/s)	0,085000
Temperatura spalin (°C)	180
Wymagany ciąg kominowy (Pa)	15
Wymagany ciąg podciśnieniowy (Pa)	10
Wymagany opór systemu po stronie wody 10K (mbar)	15,90
Maks. ciśnienie robocze (bar)	3
Zasilanie systemu (cale)	1 1/2
Powrót systemu (cale)	1 1/2
Zawór bezpieczeństwa (cale)	1
Zawór bezpieczeństwa (cale)	1
Przylącze napełniania (cale)	1/2
Zawór spustowy (cale)	1/2
Rura spalinowa Ø (mm)	250
Min. przekrój wylotu (cm ²)	250
Wymagany minimalny strumień objętości dla powrotu 15K (m ³ /h)	1,91

Dane elektryczne Kocioł do 101 kW

Zasilanie	400 V / 3N PE Wtyczka CEE 16A
Zabezpieczenie	C 16A
Wyłącznik różnicowoprądowy	Typ A IΔN 30mA

Heizomat

Heizomat GmbH, producent kotłów i systemów energetycznych
Maicha 21 • 91710 Gunzenhausen • Tel. 09836/9707-0

Stan na 01.07.2017