



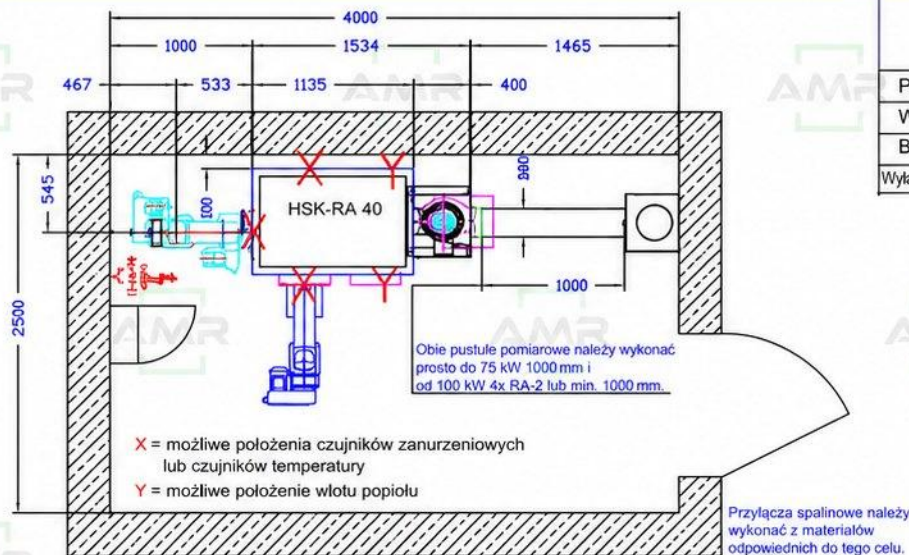


Dane elektryczne Kocioł do 101 kW

Podłączenie	400 V / 3N PE
Wtyczka CEE	16 A
Bezpiecznik	C 16A
Wyłącznik różnicowoprądowy	Typ A IΔN 30 mA

Dane techniczne HSK-RA 40 z separatorem cząstek stałych

Szerokość zabudowy (mm)	775
Głębokość zabudowy (mm)	1570
Wysokość zabudowy (mm)	1392
Szerokość z okładziną (mm)	775
Długość bez okładziny (mm)	1135
Długość z okładziną i separatorem cząstek stałych (mm)	1534
Wysokość z okładziną (mm)	1442
Pojemność wodna (l)	188
Masa (kg)	770
Powierzchnia wymiany ciepła (m ²)	3,80
Moc grzewcza (kW)	0-40
Moc nominalna (kW)	40
CO ₂ (%)	10,0
Sprawność (%)	>90
Strumień masy spalin (kg/s)	0,025370
Temperatura spalin (°C)	180
Wymagany ciąg z RGG (Pa)	10
Wymagany ciąg przy podciśnieniu (Pa)	10
Opór po stronie wodnej przy 10K (mbar)	12,60
Maks. ciśnienie robocze (bar)	3
Aprobata kominiarskie (cale)	1 1/2
Aprobata spalinowe (cale)	1 1/2
Aprobata bezpieczeństwa (cale)	1
Aprobata bezpieczeństwa (cale)	1
Przyłącze napełniania (cale)	1/2
Przyłącze opróżniania (cale)	1/2
Średnica przewodu dymowego (mm)	200
Min. pow./wylot (cm ²)	150
Wymagany min. przepływ objętościowy powietrza do spalania dla mocy 15K (m ³ /h)	0,57

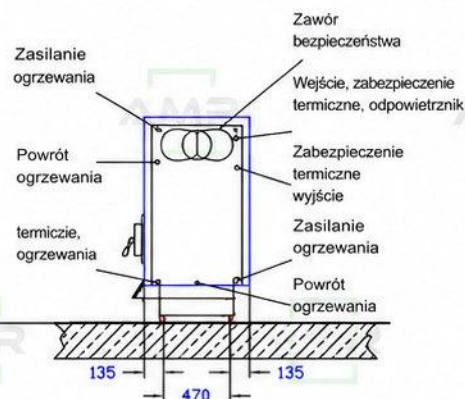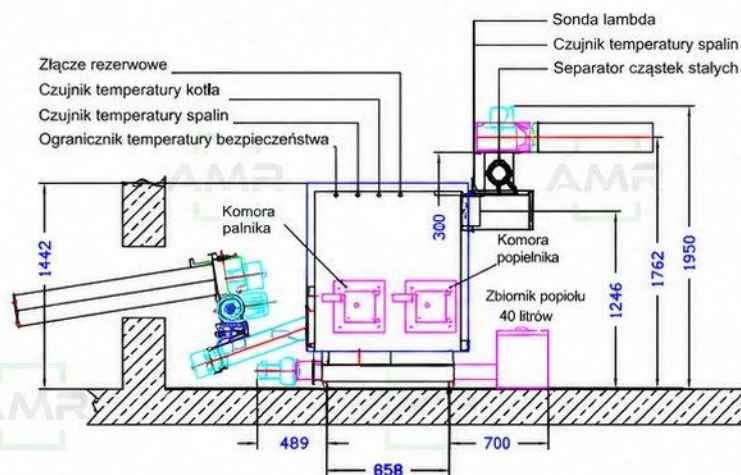

Kocioł powinien być dostępny z trzech stron; wycięcia do wyjmowania powinny umożliwiać szybkie usunięcie podgrzewacza. Wysokość pomieszczenia powinna wynosić co najmniej 250 cm, aby można było prawidłowo ułożyć materiały palne.

Punkty przyłączenia dla niezbędnej zmiany potencjału na kotle grzewczym należy zobaczyć w instrukcji montażu pod kątem wyrównania potencjału i montażu separatora cząstek stałych.

Należy przestrzegać zmian technicznych, które służą dalszemu rozwojowi i pozostają zastrzeżone.

*Wyposażenie specjalne, w zależności od wymogów prawnych danego kraju związkowego.



Stan 01.07.2017

Dane techniczne separatora cząstek stałych

Kolnierz przyłączeniowy EF185, stal nierdzewna	1x na RR200
--	-------------

Heizomar

Heizomar GmbH Zakład budowy urządzeń energetycznych
Maicha 21 = 91710 Gunzenhausen = 09836/9707-0

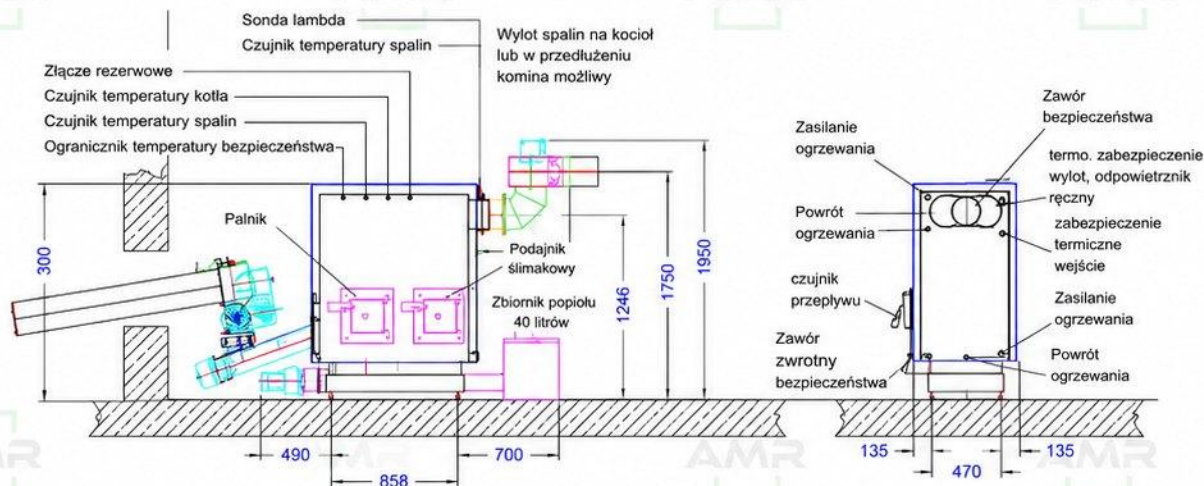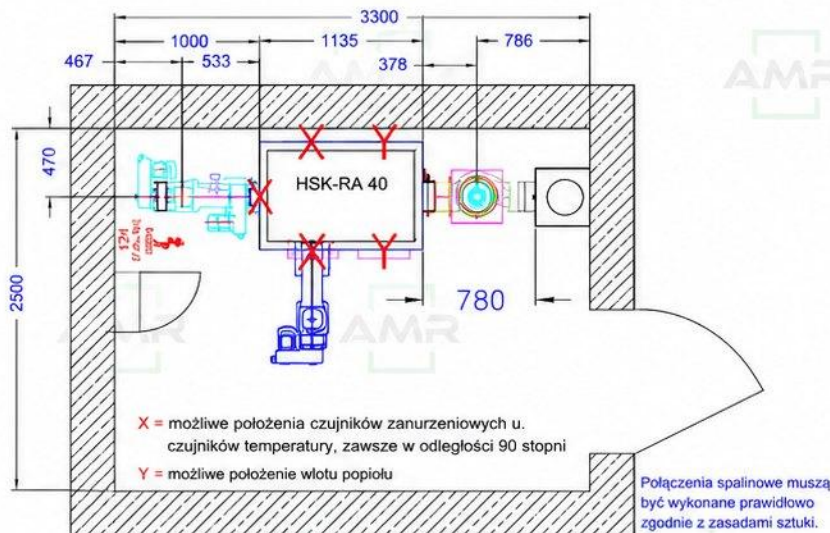

Dane techniczne HSK-RA 40 bez separatora cząstek stałych

Szerokość zabudowy (mm)	775
Głębokość zabudowy (mm)	1267
Wysokość zabudowy (mm)	1392
Szerokość z okładziną (mm)	775
Długość z okładziną (mm)	1135
Wysokość z okładziną (mm)	1442
Pojemność wodna (l)	210
Masa (kg)	860
Powierzchnia wymiany ciepła (m ²)	4,90
Moc grzewcza (kW)	0-40
Moc nominalna (kW)	40
CO ₂ (%)	10,0
Sprawność (%)	>90
Strumień masy spalin (kg/s)	0,043700
Temperatura spalin (°C)	180
Wymagany ciąg z RGG (Pa)	10
Wymagany ciąg przy podciśnieniu (Pa)	10
Opór po stronie wodnej przy 10K (mbar)	14,80
Maks. ciśnienie robocze (bar)	3
Zasilanie (cale)	1 1/2
Powrót (cale)	1 1/2
Zawór bezpieczeństwa (cale)	1
Zawór zwrotny bezpieczeństwa (cale)	1
Przyłącze napełniania (cale)	1/2
Przyłącze opróżniania (cale)	1/2
Średnica przewodu dymowego (mm)	200
Min. pow./wylot (cm ²)	150
wymagany min. przepływ objętościowy powietrza do spalania dla mocy 15K (m ³ /h)	0,85

Dane elektryczne Kocioł do 101 kW

Podłączenie	400V / 3N PE CEE Wtyczka 16A
Bezpiecznik	C 16A
Wyłącznik różnicowoprądowy	Typ A IΔN 30mA

Heizomat

Heizomat GmbH Zakład budowy urządzeń energetycznych
Maicha 21 • 91710 Gunzenhausen • 09836/9707-0

Stan 01.07.2017

Kocioł powinien być dostępny z trzech stron, wylot spalin nie może być zwężony przez podgrzewacz.

Wysokość pomieszczenia powinna wynosić co najmniej 250 cm, aby można było prawidłowo umieścić materiały palne.

Punkty przyłączeniowe do niezbędnej wymiany potencjału na kotłach grzewczych muszą być podłączone zgodnie z instrukcjami instalacji dotyczącymi wyrównania potencjału i montażu separatora cząstek stałych.

Należy przestrzegać modyfikacji technicznych, które służą dalszemu rozwojowi i pozostają zastrzeżone.

*Wyposażenie specjalne, w zależności od wymogów prawnych danego kraju związkowego.