
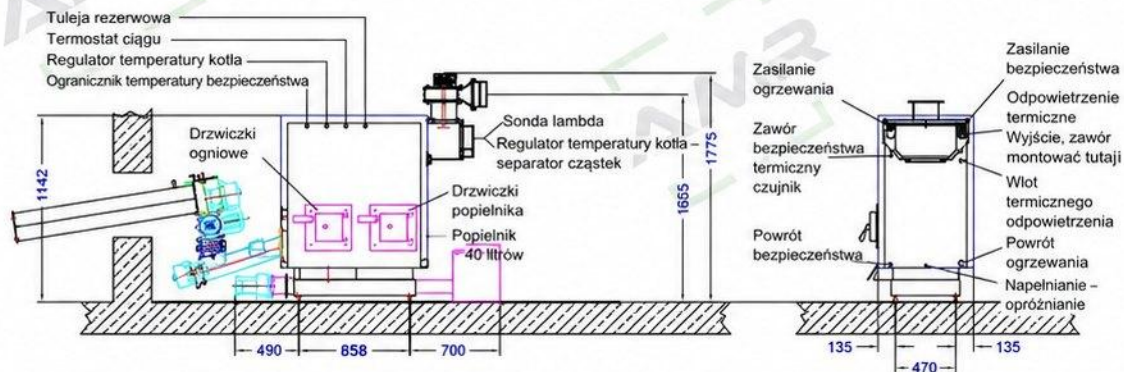


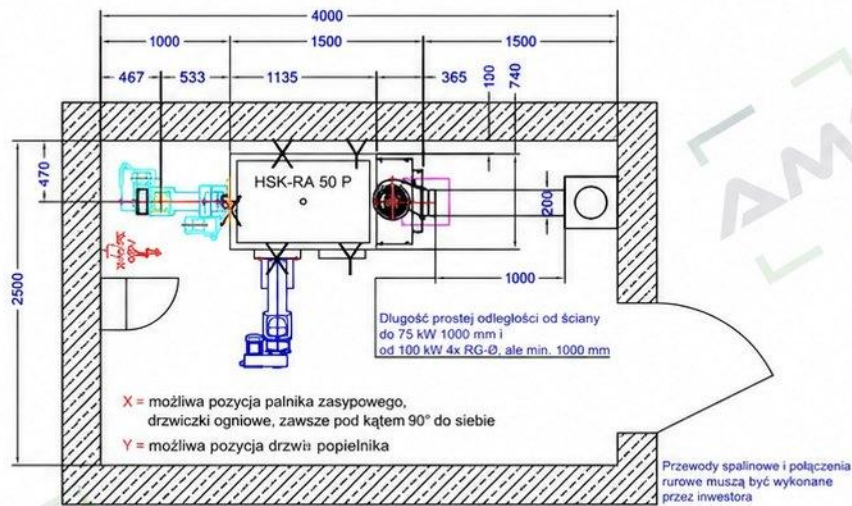

Dane techniczne HSK-RA 50 P z separatorem cząstek

RG200 – H90mm – Wylot 200mm

Szerokość wprowadzenia (mm)	800
Długość wprowadzenia (mm)	1550
Wysokość wprowadzenia (mm)	1420
Pojemność wodna (l)	210
Masa (kg)	860
Powierzchnia grzewcza (m ²)	4,90
Moc grzewcza (kW)	0–50
Moc cieplna znamionowa (kW)	50
CO ₂ (%)	10,0
Sprawność (%)	92
Strumień spalin masowy (g/s)	25,37
Temperatura spalin (°C)	150
Wymagane ciśnienie spalin (Pa)	10
Wymagany ciąg	
Podciśnienie w kominie (Pa)	5
Opór przepływu wody przy 10K (mbar)	14,80
Opór przepływu wody przy 20K (mbar)	3,27
Maks. ciśnienie robocze (bar)	3
Zasilanie grzewcze (cale)	1 1/2
Powrót grzewczy (cale)	1 1/2
Zasilanie bezpieczeństwa (cale)	1
Powrót bezpieczeństwa (cale)	1
Opróżnianie – naplanianie (cale)	1/2
Tuleja zanurzeniowa (cale)	1/2
Rura spalinowa Ø (mm)	200
Min. dopływ powietrza (cm ²)	150
Strumień objętości przy 15K (m ³ /h)	2,29

Dane elektryczne Wielkość kotła HSK-RA 25–120

Przyłącze	400 V / 3N PE – wtyk CEE 16A
Zabezpieczenie	C 16A
Włącznik FI	Typ A IΔN 30 mA

Dane techniczne separatora cząstek

Heizoclean EF185, elektrostatyczny

2x w kolektorze



Heizomat – urządzenia grzewcze + systemy energetyczne GmbH
Maicha 21 – 91710 Gunzenhausen – 09836/9797-0

Instalacja odciagu spalin musi być kondensatoszczelna i eksploatowana w warunkach wilgotnych/mokrych.

Kocioł powinien być dostępny z trzech stron.

Położenie i układ cyklonu wielofunkcyjnego / separatora cząstek uzgodnić z doradcą ds. technicznych Heizomat.

Punkty przyłączeniowe potrzebne do wyrównania potencjałów w kotle – patrz załączniki dotyczące montażu wyrównania potencjałów i montażu separatora cząstek.

Zalecamy pamiętać o 30 litrach objętości buforowej na każde kW mocy cieplnej znamionowej lub o wymaganiach danego kraju.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w celu dalszego rozwoju.

Wyposażenie instalacji może się różnić w zależności od wymagań ustawowych danego kraju.

Stan na: 01.02.2022